


Napěťová soustava:
 24jmen. napětí 3~50Hz, 35 000V - IT
 nn-3+PEN-50Hz, 400/230V-TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle PNE 33 0000-1
 vn - živých částí: izolací, kryty a přepážkami
 nn - živých částí: izolací, kryty a přepážkami
 vn - neživých částí: změněním s rychlým vypnutím v sítích ve kterých není střed přímo uzemněn
 nn - neživých částí: automatickým odpojením
 Prostředí: dle PNE 33 0000-2 - nebezpečné

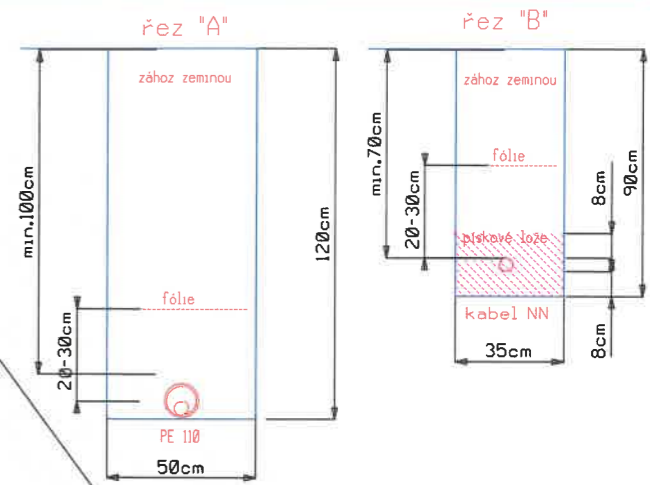

POZNÁMKA:
 PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SILOVÝCH KABELŮ
 PŘI POKLÁDCE SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 73 6005.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.
 TRASA SILOVÝCH KABELŮ JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ.
 SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVĚNA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEVEDENÝCH SOND A VYTYČENÍ.

VYPRACOVAL:	Honl Miloš	ZOOP.PROJEKTANT:	Ing. Wacnik Ervin
MÍSTO STAVBY:	Litice	KRAJ:	PARDUBICKÝ
STAVEBNÍK:	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4		
NÁZEV STAVBY:	Litice n.O., parcela 784 - knn,nn		
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE TRASY		

	ČÍSLO STAVBY:	IV-12-2023943
	NÁZEV SOUBORU:	polohopis.dgn
	DATUM:	06/2019
	FORMAT:	A3
	MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU: P 01
		1:500

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÁ TRASA NN KABELU
- PROJEKTOVANÁ CHRÁNIČKA
- STÁVAJÍCÍ TRASA NN KABELU/NN VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TRASA VN KABELU/VN VEDENÍ
- VODOVOD